GD16111-C001D

※※※／空調機

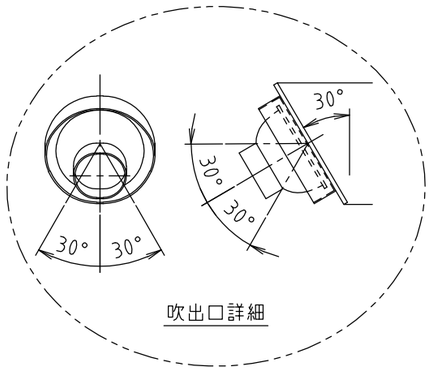

吹出口詳細

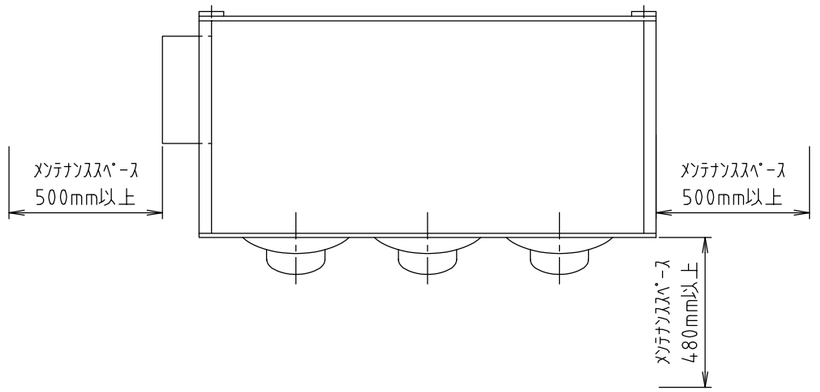



出荷姿図

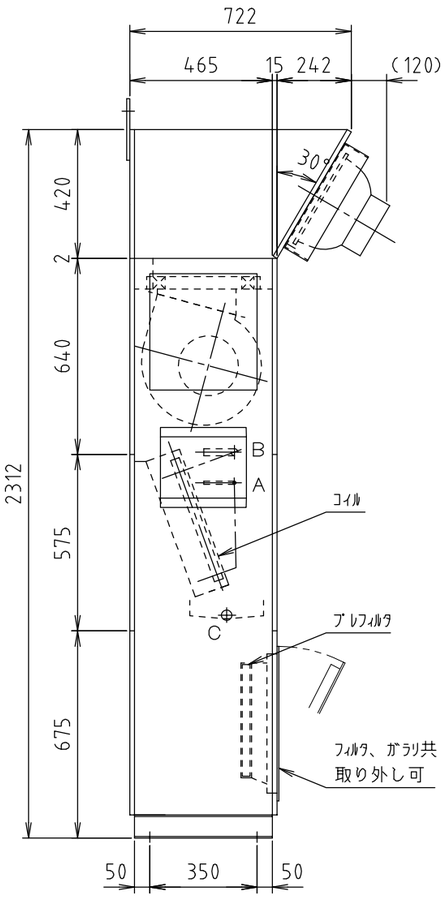

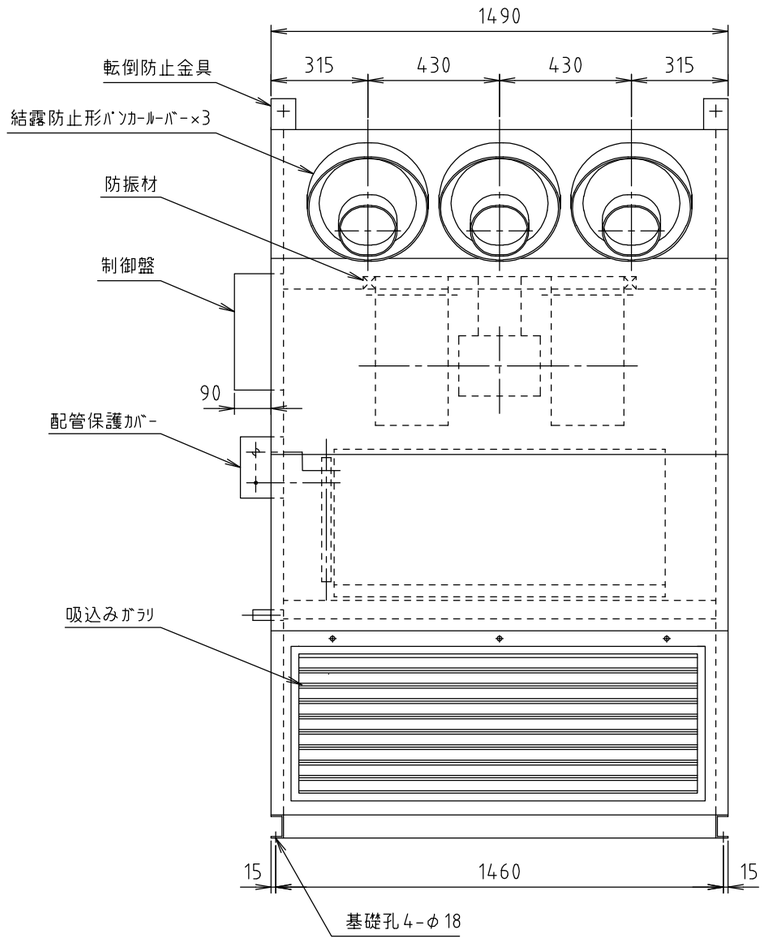

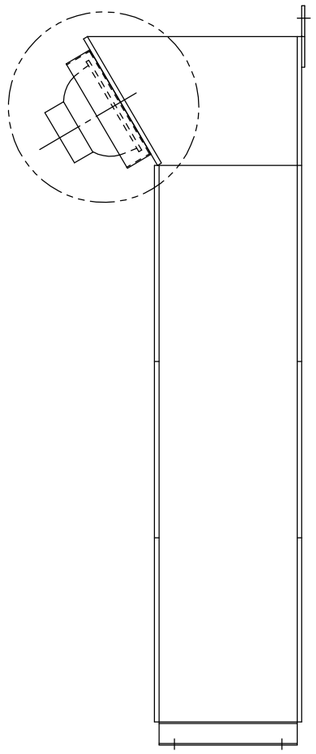

仕様 ＼ 項目	メーカー標準 仕様
	系統名
コイル 1way	DH 0416×1020 ﾊｰﾌﾌﾛｰ
	10φ相当溝付楕円銅管 4列 16段 FA= 0.415 m²
	高性能ｱﾙﾐﾆｳﾑﾌｨﾝ ﾌｨﾝﾋﾟｯﾁ= 2.3 mm Va= 2.41 m/s
ファン	# 26-12 両吸込多翼形送風機 × 2台
	Qa= 3600 m³/h SP= 280（機外= 0）Pa
モータ	全閉形（IE3）
	1.5 KW× 4P× 1台 3φ× 200v× 50 Hz
フィルタ	ﾌﾞﾚﾌｨﾙﾀ 質量法 70％
	W656×H470×t15 × 2枚
ケーシング	ﾌﾚｰﾑ ： ﾉﾝﾌﾚｰﾑ構造
	外装板 ： ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
	ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ ： SUS-443J1
	防熱材 ： 15 t 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
防振材	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾞｯﾄﾞ
吹出口	結露防止形ﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ：#14×3ケ
室外機	KM-SE10（10馬力）
台数	台

注記

1．冷房時には取付位置の温湿度によりﾊﾞﾝｶｰﾙｰﾊﾞｰ等に結露する場合があります。
2．ﾄﾞﾚﾝ排水口には機内にかかる静圧以上のﾄﾗｯﾌﾟを必ず設けてください。（70mm以上）
3．出荷は2ﾌﾞﾛｯｸにて行います。
4．出荷時、ｺｲﾙには窒素ｶﾞｽ（0.1MPa）を封入しております。
5．機器運転時は圧縮機保護の為、運転開始12時間以上前からｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀに通電してください。
6．運転時間が100時間ごとに「ﾌｨﾙﾀ清掃」の表示が制御ｽｲｯﾁに点灯しますので点検・清掃をしてください。
7．暖房運転時は運転停止後、1分間の残留運転を行います。
8．設置場所の空気条件により外面に部分的結露する場合があります。
9．腐食性ｶﾞｽ等の影響により腐食が懸念される設置・使用環境においては塗装仕様等の検討が必要です。事前にご連絡ください。
10．ﾌｨﾙﾀの静圧は 40 Pa機内に見込んでおります。

※ﾌｧﾝﾓｰﾀ・ﾌｨﾙﾀは前面引出し構造です。本体前面に必ず引出し用ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽを設けて下さい。

※本図は左勝手用を示します。

工場用ゾーン空調機（室内機）追加冷媒量：2.5kg

※特記事項	配管径表			品名	空冷直脚式 工場用ゾーン空調機			御得意先	殿
	A	液側 φ9.52 ﾛｳ付			BLV-3600HPSE			納入先	殿
	B	ｶﾞｽ側 φ22.2 ﾛｳ付							
	C	ﾄﾞﾚﾝ排水口 R1（SUS）		営業確認	照査	検図	作成	図面番号	
△ . .									
△ . .				単位 mm	尺度 1/20			木村工機株式会社	
△ . .									