
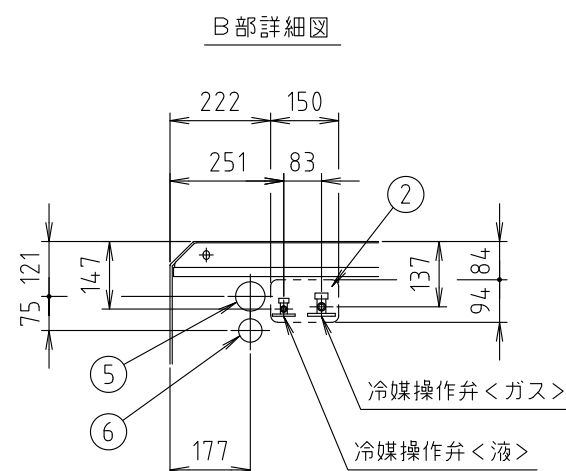
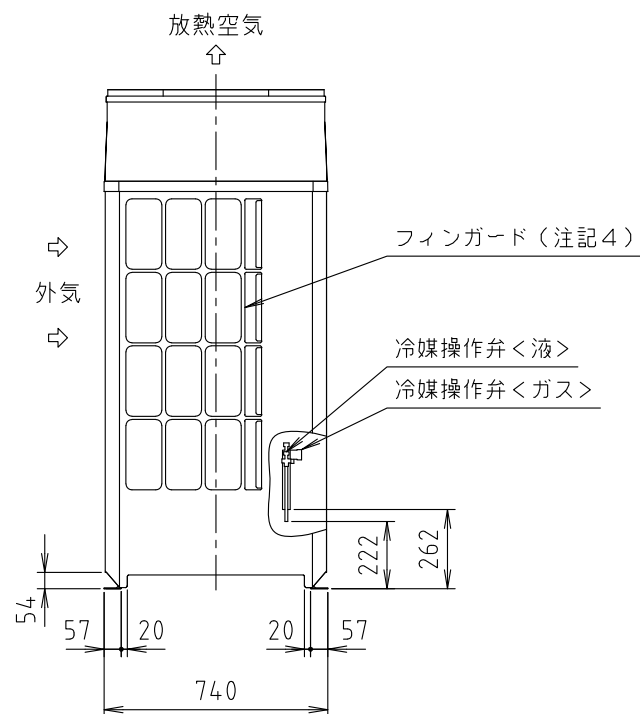


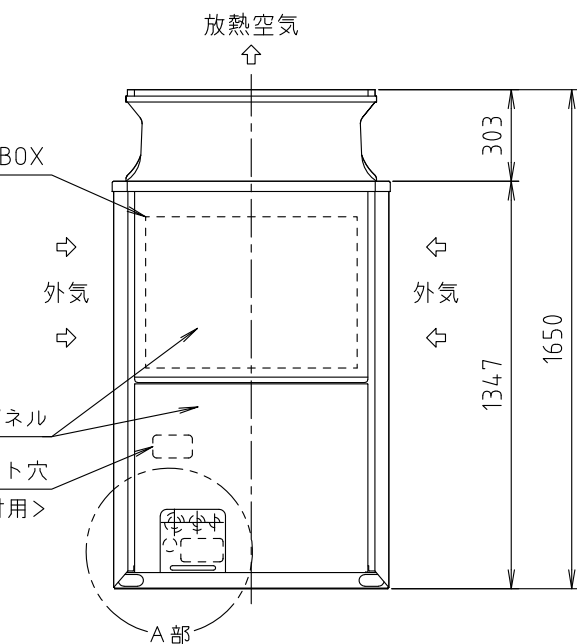

最遠配管長 (※3)	冷媒配管径		操作弁口径	
	液側	ガス側(※2)	液側	ガス側
90m未満	φ9.52口ウ付(※1)	φ22.2口ウ付	φ9.52	φ25.4
90m以上	φ12.7口ウ付(※2)	φ22.2口ウ付	φ9.52	φ25.4

<注記>

1. 室外機周囲の必要空間と基礎施工時の注意事項は別紙（据付工事説明書）を参照して下さい。
2. 現地にて室外機のアドレス設定を行って下さい。
アドレス設定は別紙（据付工事説明書）を参照して下さい。
3. ロウ付時は操作弁本体へ濡れタオル等を巻き本体温度が120℃以上にならない様にして下さい。
4. フィンガードは側面部のみ取り付けます。（背面部は取り付けません。）
背面部にフィンガードが必要な場合は別途オプション対応となります。
5. 降雪地域におきましては積雪や凍結の影響により部品破損（放熱ファン他）に繋がる恐れがあります。必要に応じて防雪フード（オプション）等の対策を講じて下さい。
6. 本図はKM-DX10×1台分を示します。

※ 1. 上記の室外機台数は室内機 1 台当たりの台数を示します。

品 名	空冷直脚式 工場用オールフレッシュ外調機				御得意先	殿											
	室外機：KM-DX10（10馬力用）				納 入 先	殿											
営業確認	照査	検図	作成			図面番号											
				単位 mm	尺度 1/25	木村工機株式会社											