


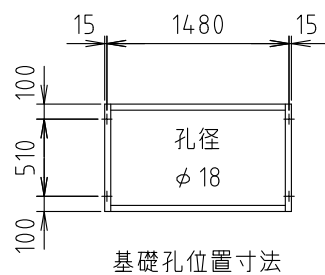
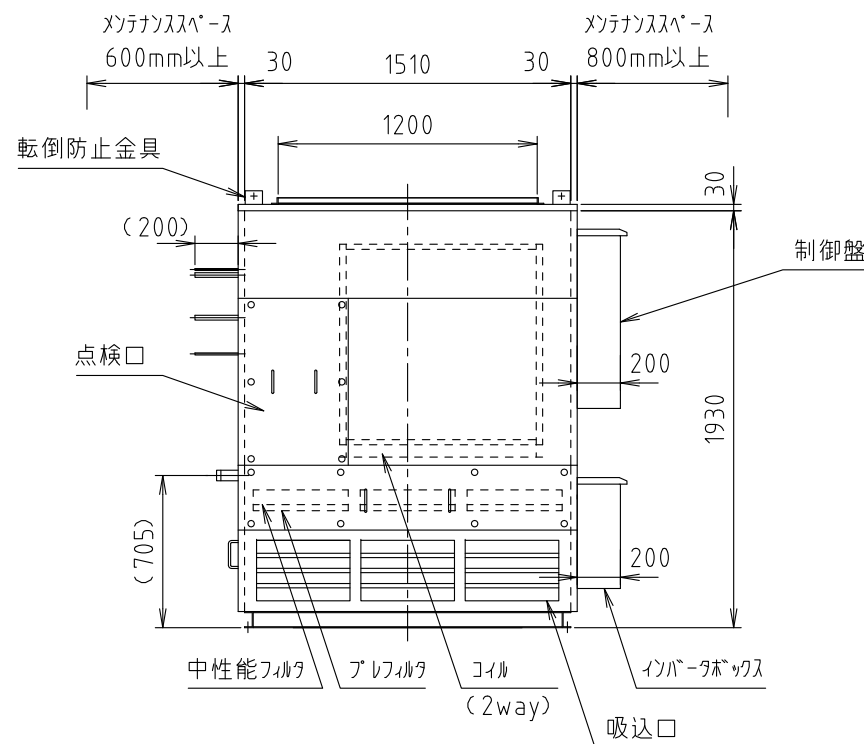


／外調機

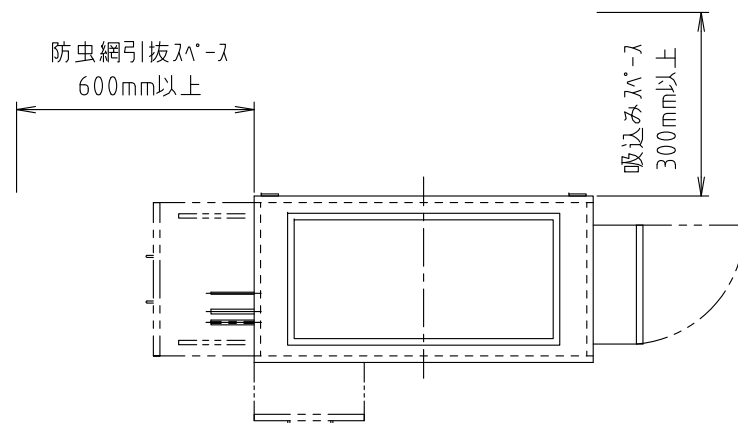

出荷姿図

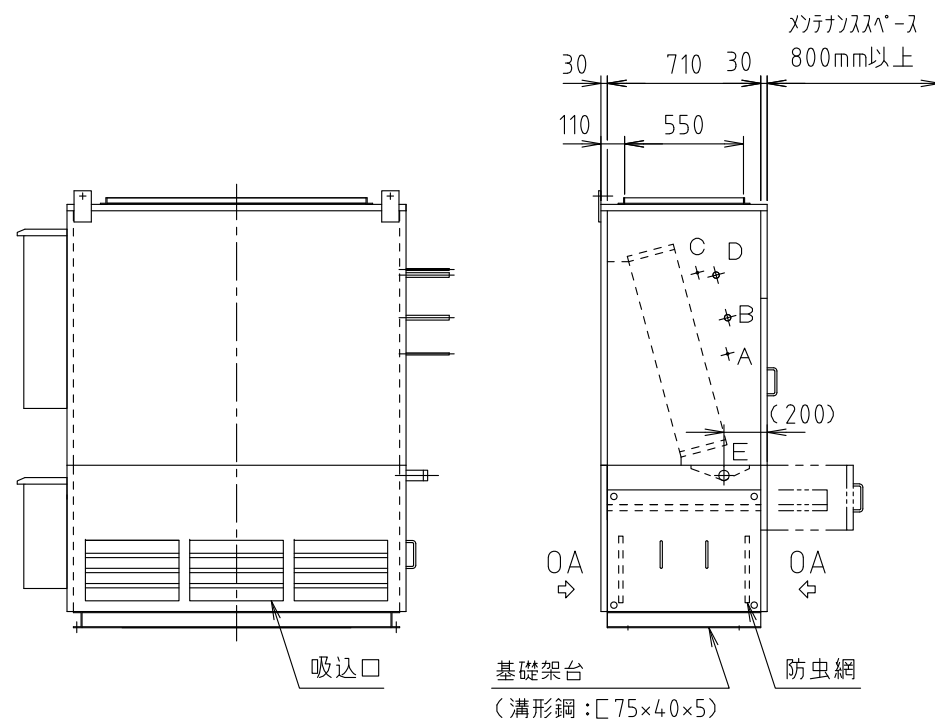

工場用オールフレッシュ外調機（室内機）追加冷媒量：4.2kg×2セット

※ 特記事項					配管径表	A	液側（室外機1）φ12.7 ㍉付		品 名	空冷直立式 工場用オールフレッシュ外調機			御得意先		殿										
						B	ガス側（室外機1）φ28.58 ㍉付			CRS2-6900HPDX-0A-AD（ユニット）			納 入 先		殿										
						C	液側（室外機2）φ12.7 ㍉付						図面番号												
						D	ガス側（室外機2）φ28.58 ㍉付			営業確認			照査	検図	作成										
△	.	.			E	ドレ排水口 R1 1/4 （SUS）					単位 mm		尺度 1/35		木村工機株式会社										
△	.	.																							
△	.	.																							

仕 様 項 目		メーカ－標準		仕様	
		系 統 名			
コイル通過風量		Qa = 5750 m ³ /h		機内圧損 = 420 Pa	
コ イ ル 2 w a y		D 0636 × 880		シングルフロー	
		10φ相当溝付楕円銅管 6 列 36 段		FA= 0.805 m ²	
		高性能アルミニウムフィン フィンピッチ = 2.3 mm		Va= 1.98 m/s	
フ ィ ル タ (レール引抜式)		プレフィルタ		質量法 70 %	
		W430×H710×L15 × 3枚			
		中性能フィルタ(5tバネ付)		比色法 65 %	
		W430×H710×L65 × 3枚			
ケーシング		フレーム : 板金フレーム及び溝形鋼			
		外装板 : ガルバリウム鋼板 サントイッチパネル			
		ドレンパン : ステンレス鋼板			
		防熱材 : 30t発泡ウレタン及び発泡ポリイソ			
室 外 機		KM-DX16×2 (32馬力)			
台 数		台			

注記

1. 相フラツはL30×30×3t ゲヅ孔はφ5 ピツ65です。
2. ドレ排水口には水封トラツを必ず設けてください。(70mm以上)
3. 出荷時、コイルには窒素ガス(0.1MPa)を封入しております。
4. コイル、ドレパン、防虫網は定期的に点検清掃をしてください。
5. 運転時間が100時間毎に「フィルタ清掃」の表示が制御スイッチに点灯しますので点検・清掃をしてください。又、インバータボックス内の電気部品保護用フィルタも併せて定期的にメンテナンスを行ってください。
6. 本ユニットの周囲には必ず図示以上のメンテナンススペースを設けてください。
7. フィルタの静圧は 120 Pa機内に見込んでおります。
8. 外気条件は冷却時は乾球温度43℃以下、湿球温度35℃以下にて使用してください。また、加熱時は湿球温度-4℃以上に使用してください。
9. 設置場所の空気条件により外面に部分的結露する場合があります。
10. 塩害地域や腐食性ガス等の影響により腐食が懸念される設置・使用環境においては塗装仕様等の検討が必要です。事前にご連絡ください。
11. 交互デフロスト運転制御により全ての室外機が同時に除霜運転に入らないよう制御を行い、機器運転を継続します。(除霜運転中は加熱能力が低下します)
12. 機器運転時は圧縮機保護の為、運転開始12時間以上前からクランクケースに通電してください。
13. 加熱運転時は運転停止後、最大1分間の残留運転を行います。
14. 負荷が少ない場合は圧縮機がON/OFFを繰り返し、外気が直接流入する場合があります。
15. 冷媒配管の()寸法は現地での付作業の有効寸法を示します。
機器出荷時は()内寸法より100~150mm程度長くなります。
16. 室内機から室外機までの冷媒配管工事は貴社にて施工願います。
17. ファン吹出し口のファンベタ〜インバータボックスへの配線作業については、配線部材も含めて貴社にてご用意ください。
18. 機器への配線用貫通穴は現場施工性を考慮して貴社にて開口ください。