
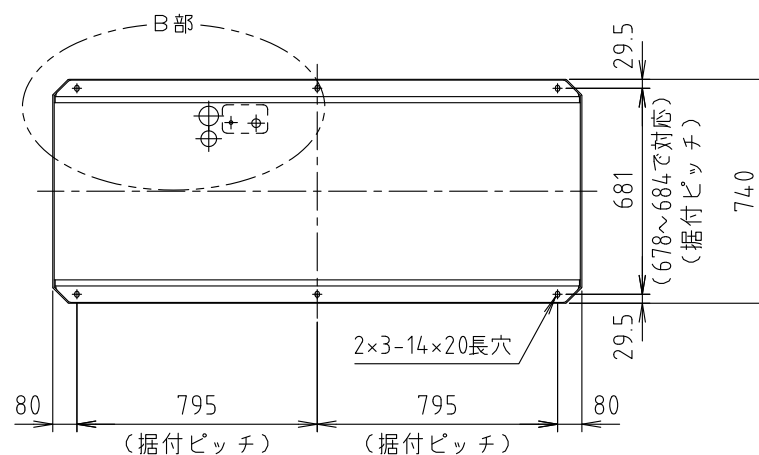
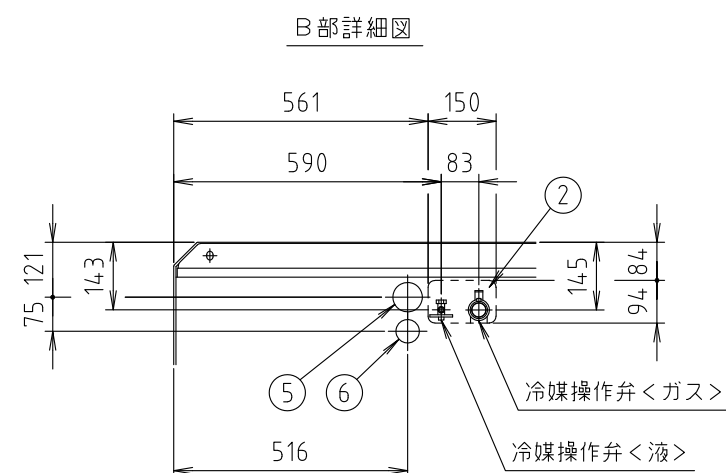
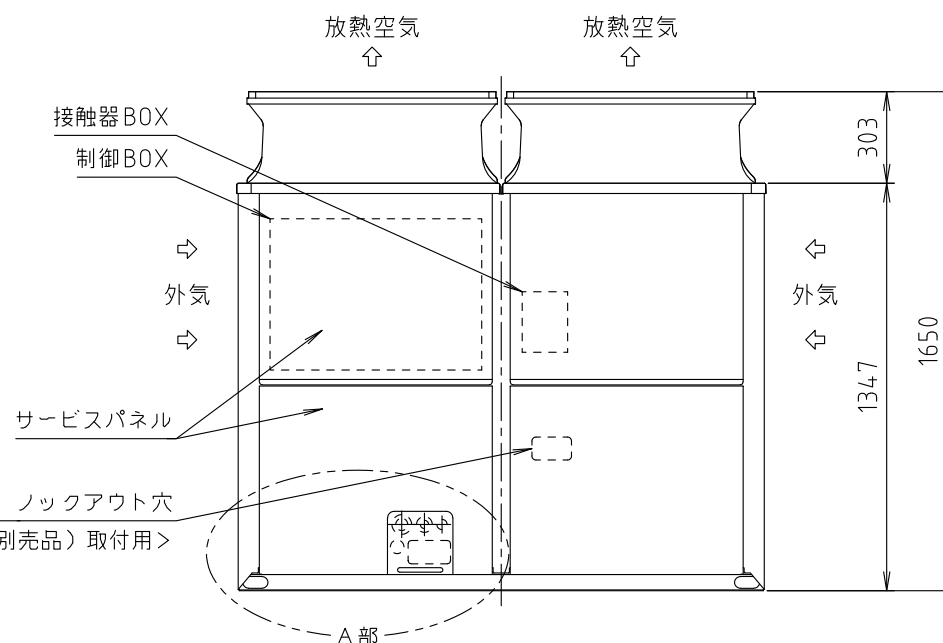
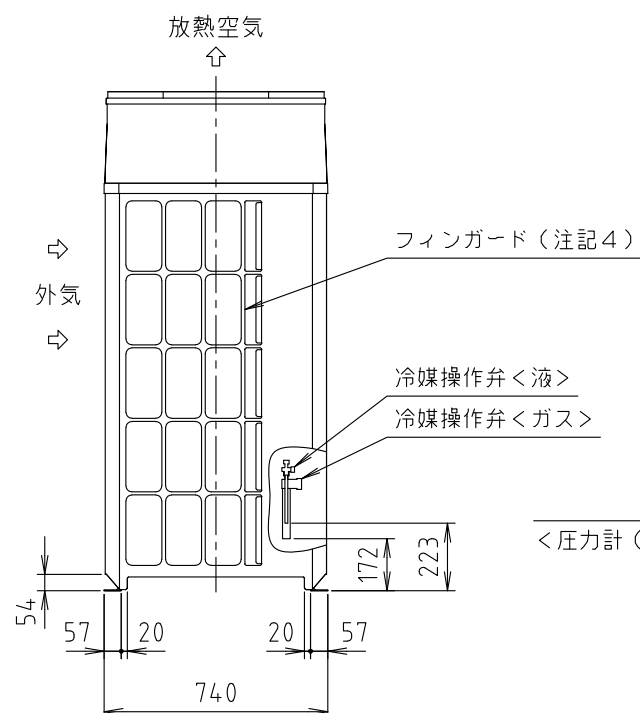
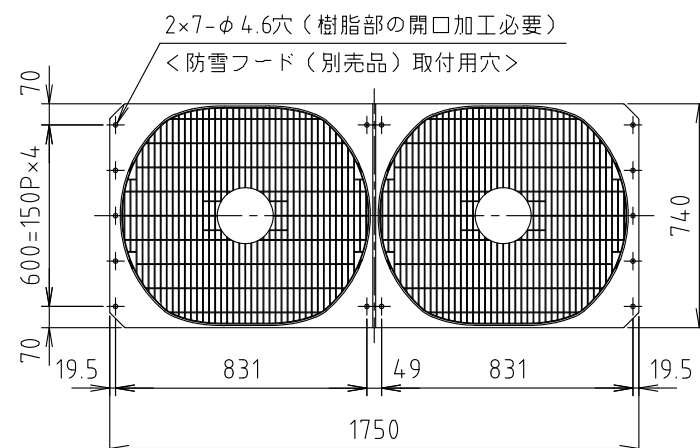


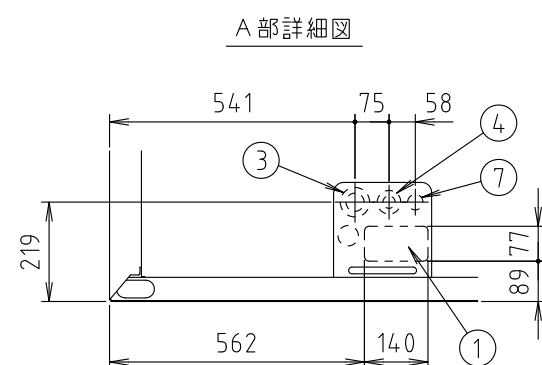

No,	用 途	仕 様
①	配管用	前面通し穴 140×77ノックアウト穴
②		底面通し穴 150×94ノックアウト穴
③	電源配線用	前面通し穴 φ65もしくはφ40ノックアウト穴
④		前面通し穴 φ52もしくはφ27ノックアウト穴
⑤		底面通し穴 φ65ノックアウト穴
⑥		底面通し穴 φ52ノックアウト穴
⑦		伝送用配線 前面通し穴 φ34ノックアウト穴

冷媒配管径		操作弁口径	
液側(※1)	ガス側(※1)	液側	ガス側
φ12.7口付	φ28.58口付	φ12.7	φ28.58

※ 1. 現地配管を拡張して直接操作弁にロウ付して下さい。

< 注記 >

1. 室外機周囲の必要空間と基礎施工時の注意事項は別紙（据付工事説明書）を参照して下さい。
2. 現地にて室外機のアドレス設定を行って下さい。
アドレス設定は別紙（据付工事説明書）を参照して下さい。
3. ロウ付時は操作弁本体へ濡れタオル等を巻き本体温度が120℃以上にならない様にして下さい。
4. フィンガードは側面部のみ取り付けます。（背面部は取り付けません。）
背面部にフィンガードが必要な場合は別途オプション対応となります。
5. 降雪地域におきましては積雪や凍結の影響により部品破損（放熱ファン他）に繋がる恐れがあります。必要に応じて防雪フード（オプション）等の対策を講じて下さい。
6. 本図はKM-DX16×1台分を示します。

室内機型番	室外機台数 (※ 1)	室外機質量 (kg)
CRS2-6900HPDX-0A	2	267×2
BLV2-6000HPDX-0A	2	267×2

※ 1. 上記の室外機台数は室内機 1 台当たりの台数を示します。

品 名	空冷直立式 工場用オールフレッシュ外調機				御 得 意 先	殿											
	室外機：KM-DX16（16馬力用）				納 入 先	殿											
営業確認	照査	検図	作成			図面番号											
				単位 mm	尺度 1/25	木村工機株式会社											