



1. 2台の室外機の配置および周囲の必要空間と基礎施工時の注意事項は別紙（据付工事説明書および分岐管キット据付説明書）を参照して下さい。
2. 現地にて室外機のアドレス設定を行って下さい。
アドレス設定は別紙（据付工事説明書）を参照して下さい。
3. コウ付時は操作弁本体へ濡れタオル等を巻き本体温度が120℃以上にならない様にして下さい。
4. フィンガードは側面部のみ取り付けます。（背面部は取り付けません。） 背面部にフィンガードが必要な場合は別途オプション対応となります。
5. 降雪地域におきましては積雪や凍結の影響により部品破損（放熱ファン他）に繋がります恐れがあります。 必要に応じて防雪フード（オプション等）等の対策を講じて下さい。
6. 本図はKM-DX24×1セット分を示します。



B (C) 部詳細図

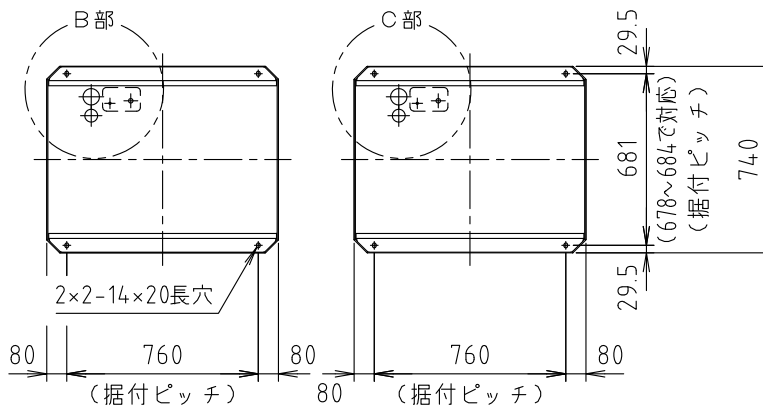


室外ユニット	AA	BB
KM-DX14S	223	143
KM-DX10S	222	147

品 名	空冷直勝式 工場用オールフレッシュ 外調機				御 得 意 先	殿									
	室外機：KM-DX24（24馬力用）				納 入 先	殿									
営業確認	照査	検図	作成		図面番号										
				単位 mm	尺度 1/30	木村工機株式会社									

No,	用 途	仕 様
①	配管用	前面通し穴 140×77ノックアウト穴
②		底面通し穴 150×94ノックアウト穴
③	電源配線用	前面通し穴 φ 65もしくはφ 40ノックアウト穴
④		前面通し穴 φ 52もしくはφ 27ノックアウト穴
⑤		底面通し穴 φ 65ノックアウト穴
⑥		底面通し穴 φ 52ノックアウト穴
⑦		伝送用配線 前面通し穴 φ 34ノックアウト穴

室外ユニット	冷媒配管径		操作弁口径	
	液側(※1)	ガス側	液側	ガス側
KM-DX14S	φ12.7口ウ付	φ25.4口ウ付(※1)	φ12.7	φ25.4
KM-DX10S	φ9.52口ウ付	φ22.2口ウ付(※2)	φ9.52	φ25.4

＜分岐管の接続構成図と配管サイズ＞

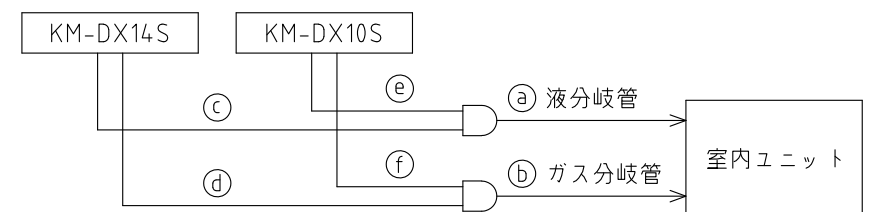

室外構成ユニット形名	室外ユニット		KM-DX14S
	室外ユニット		KM-DX10S
分岐管キット形名（※1,2）			BK-DX100
室内ユニット～分岐管	液側	㊶	φ15.88口ウ付（※3）
	ガス側	㊷	φ28.58口ウ付（※3）
分岐管～KM-DX14S	液側	㊸	φ12.7口ウ付
	ガス側	㊹	φ25.4口ウ付
分岐管～KM-DX10S	液側	㊺	φ12.7口ウ付←φ9.52口ウ付
	ガス側	㊻	φ25.4口ウ付←φ22.2口ウ付

※ 1. 分岐管キットは別出荷となります。
 ※ 2. 分岐管キットの傾きは水平面に対して $\pm 15^{\circ}$ 以内にして下さい。
 ※ 3. 分岐部手前の配管は直管部500mm以上を確保して施工して下さい。
 (直管部は分岐管付属の直管配管も含めて500mm以上)

室内機型番	室外機台数 (※ 1)	室外機質量 (kg)
CRS2-10200HPDX-0A	2	(193+182) × 2

※ 1. 上記の室外機台数は室内機 1 台当たりの台数を示します。