


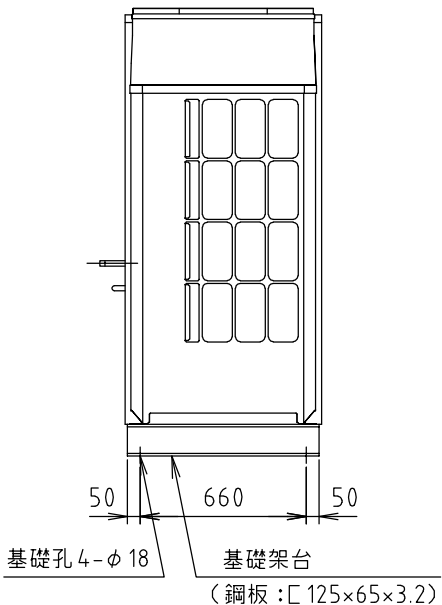
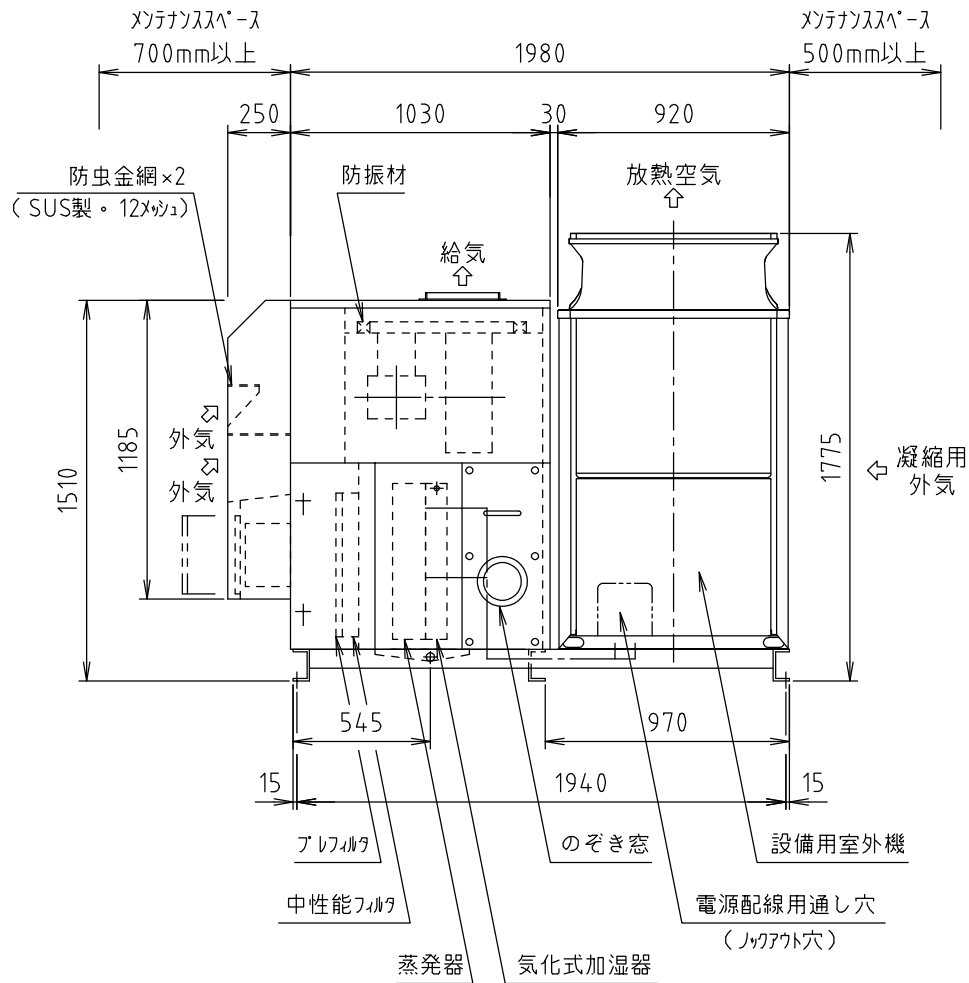


／外調機

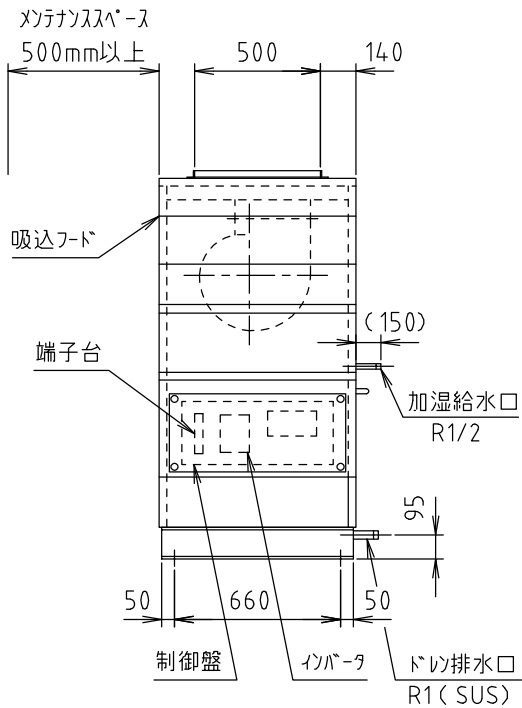

質量及び出荷姿図

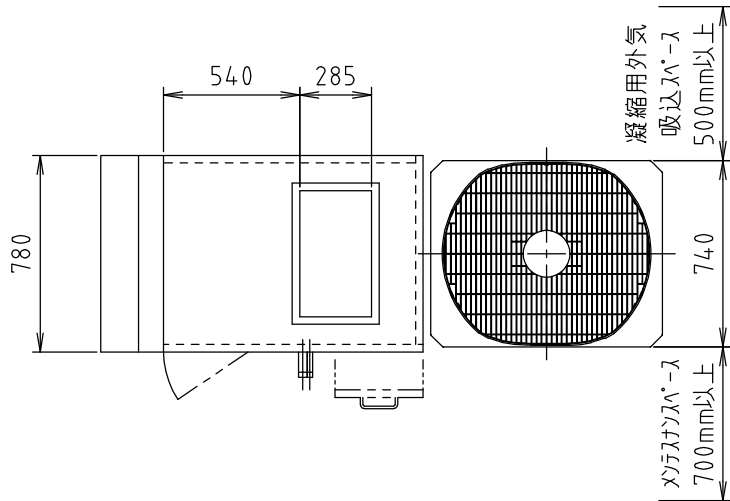

仕 様 項 目	メーカ－標準		仕様
	系 統 名		
コ イ ル 1 w a y	D	12422 × 500	1/3 70-
	10φ相当溝付精円銅管 4 列 22 段 FA= 0.279 m ²		
	高性能アルミコイルファン ファンビッチ= 2.0 mm Va= 2.09 m/s		
フ ァ ン	# 2PF 両吸込多翼形送風機 × 1 台		
	Q a= 2100 m ³ /h SP= 570 (機外= 250) Pa		
モ ー タ	全閉外扇形 (IE3)		
	0.75 kW× 4P× 1 台 3φ× 200v× Hz		
フィルタ (レール引抜き式)	プレフィルタ 質量法 70 %		
	W360 × H560 × T15 × 2 枚		
	中性性能フィルタ (5 t バック付) 比色法 65 %		
	W360 × H560 × T65 × 2 枚		
加 湿 器	気化式加湿器 (給水+圧用電気ヒータ付)		
	WM-VHF50 加湿量 = kg/h		
防 振 材	スプリングバット		
室 外 機	KM-DX8 (8馬力)		
台 数	台		

- 注記
- ドレ排水口には必ず水封トラップを70mm以上設けてください。また、ドレ排水が凍結する恐れがある場合は配管に電気ヒータを巻くなどの対策を講じて凍結しないようにしてください。
 - コイル、ドレパン、防虫金網は定期的に点検清掃をしてください。
 - 本ユニットを運転するときは圧縮機保護のため運転開始12時間以上前からクランクケースに通電してください。
 - 運転時間が100時間毎にフィル点検表示が制御パネルに点灯されますので運転を停止し、必ず点検・清掃して下さい。
フィルが目詰まりすると、風量が低下し十分に性能を発揮できません。
最悪の場合、圧縮機が故障する恐れがありますので特にご注意ください。
 - 外気条件は冷却時は乾球温度43℃以下、湿球温度35℃以下にて使用してください。また、加熱時は湿球温度-4℃以上にて使用してください。
 - 本ユニットの周囲には必ず図示以上のメンテナンススペースを設けてください。
 - 本ユニットを搬入する時は絶対に横倒しにしないでください。圧縮機が故障する恐れがあります。
 - 給気相フランジはL30×30×3t フラ孔はφ5 ビッチ65です。
 - フラ接続後シール施工を必ず行ってください。又、シール部(機器全体)の劣化による雨水の浸入防止の為、定期的に補修してください。
 - 室外機はドレパンが無いため雨水及び凝縮水は直接機外に放流となります。
 - 降雪地域におきましては積雪や凍結の影響により部品破損(放熱フラ他)に繋がる恐れがあります。必要に応じて防雪フード(オプション)等の対策を講じてください。
 - 給気フラには必ず逆流防止用ツバを取付けて下さい。空気の逆流により機内結露・凝縮が発生し機器異常に繋がる可能性があります。
 - 設置場所の空気条件により外面に部分的結露する場合があります。
 - 塩害地域や腐食性ガス等の影響により腐食が懸念される設置・使用環境においては塗装仕様等の検討が必要です。事前にご連絡ください。
 - プレおよび中性能フィルはレール方式による横引き抜き構造です。
使用される環境により高い気密性を必要とされる場合は別途検討しますので事前にご相談ください。
 - 気化式加湿器の機内給水配管に凍結対策処理を施しておりますが過酷な環境下においては万全ではありません。
 - 加湿シーズン前に取扱説明書に従って加湿器洗浄運転を行ってください。
 - 配線用貫通孔は現場施工性を考慮し、貴社にて開孔ください。
 - フィルの静圧は Pa機内に見込んでおります。
 - 制御上の注意点については、別紙をご参照ください。

※特記事項					添付図面	仕様書(図番)	電気配線図(図番)	(図番)	(図番)	品名	空冷HP式 オールフレッシュ外調機				御得意先	殿																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											AFG-2100B				納入先	殿																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
△	.	.									営業確認	照査	検図	作成		図面番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</